

SOMELEC

SOCIÉTÉ MAURITANIENNE D'ELECTRICITÉ
SOCIÉTÉ AU CAPITAL DE 14 736 416 590 MRU
Siège social: Ilot "C" - Lot n°121 - Avenue Boubacar Ben Amer
Ksar - Nouakchott - Mauritanie
BP: 355 - Tél: (00222) 45 25 67 83 / Fax: (00222) 45 25 39 95
R.C.: N°35699 / NIF: 30500075
E-mail: somelec@somelec.mr



ش. م. ك

الشركة الموريتانية للكهرباء
شركة رأسمالها : 14 736 416 590 أوقية
المقر الرئيسي: حي "سي" رقم 121 شارع بوبكر بن عامر
لكصر - نواكشوط - موريتانيا
ص.ب: 355 - هاتف: (00222) 45 25 67 83 / فاكس: (00222) 45 25 39 95
السجل التجاري: رقم 35699 / التعريف الضريبي رقم: 30500075
البريد الإلكتروني: somelec@somelec.mr

No 00348

Nouakchott, le : 27/04/23 انواكشوط في:

27/04/23

A.....

Objet : Lettre de Consultation relative à l'acquisition des cellules

DA N° 10-DCD/DENN/DER/2023 du 08/02/2023

La Société Mauritanienne d'Electricité (SOMELEC) lance une consultation relative à l'acquisition des cellules

A ce titre, nous vous transmettons ci jointes les spécifications techniques du matériel à commander et vous invitons à formuler votre proposition technique et financière conformément aux termes de la présente consultation.

Votre offre doit tenir compte des conditions suivantes :

- 1) Votre offre technique doit comporter les éléments permettant de se prononcer sur l'origine du matériel proposé et sa conformité avec les spécifications demandées.
- 2) Votre offre financière doit avoir une validité de 90 jours, doit être libellée en français, et obligatoirement en CIF rendu Nouakchott.
- 3) Les prix sont fermes et non révisables
- 4) Mode de règlement ; remise documentaire à vue/LC
- 5) Le délai de livraison du matériel à commander doit, sous peine de rejet de votre offre, être obligatoirement précisé.
- 6) Les deux offres ainsi constituées doivent être placées dans une enveloppe sur laquelle est mentionné :

**Direction Centrale des Approvisionnements et Moyens généraux
Direction des Achats et Approvisionnements**

**SOCOGIM KSAR, Siège social: Ilot C – Lot n°121-Avenue Boubacar Ben Amer
Nouakchott – Mauritanie – BP 355, Tél : +222 45 25 42 80**

Consultation pour l'acquisition de matériel de la (DA N° 10-DCD/DENN/DER/2023 du 08/02/2023)

Elles doivent être déposées sous peine de rejet au plus tard le **Mardi 16/05/2023 à 12heures TU**, à la Direction Centrale des Approvisionnements et des Moyens Généraux à l'adresse indiquée ci-dessus ou par E-mail aux adresses suivantes : dcamg.daa@somelec.mr


Toute offre parvenue après cette date et heure sera rejetée

L'ouverture des offres sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister les
Pour toute demande d'information, vous pouvez vous adresser aux E-mails ci-dessus auxquels doivent parvenir questions au plus tard cinq jours avant la clôture des réceptions des offres.

Meilleures salutations.

 Le Directeur Central des Approvisionnements et Moyens Généraux 

Mohamed El Moctar MOHAMED MAHMOUD

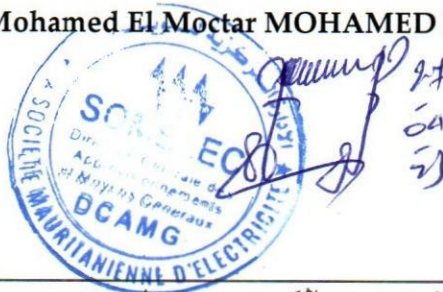

SOMELEC

DCD/DENN/DER

Departement Exploitation NKT & NDB



Etanger a venir

avec DCAAG

UR: 032

08/02/2023

DEMANDE D'APPROVISIONNEMENT N° : 10 - DCD/DENN/DER/23

Equipement concerné: équipement de 10 postes MT/BT à NKT (Cellules)

Délai : Immédiat

Item	Désignation	Unité	Quantité
1	Cellules disjoncteurs débrochable à vide blinde départ 15 kV, JDB en cuivre 630A, 12.5kA. 3 TC 200-400/5A 3TP 15kV/√3/110/√3 avec relais de protection numérique avec alimentation auxiliaire 48 V continu pour 5 cellules disjoncteurs assurant au minimum les fonctions 50-51-50N et 51N et mesures (I, U simples et composés, P-Q et cos phi).	U	15
2	Cellule de tableau modulaire 24 kV de type Interrupteur « Arrivée ou Départ » isolée dans l'air, équipé d'interrupteur à coupure en charge dans le SF6 de 630A, Courant assigné de JDB 400A, Courant de courte duree assigné admissible de 16kA/1s, fréquence = 50 Hz, suivant norme internationale CEI 62271-200	U	10
3	Cellule de tableau modulaire 24 kV de type Interrupteur « Protection TRANSFO » isolée dans l'air, équipé d'interrupteur à coupure en charge dans le SF6 de 200A, Courant assigné de JDB 630A, Courant de courte durée assigné admissible de 16kA/1s, fréquence = 50 Hz, suivant norme internationale CEI 62271-200	U	10
4	Dispositif détecteur de défauts câble système complet	U	10

SOMELEC
DCD/DENN/DER
COURRIER
N° 422
DATE le 21/02/2023

NB : Prende en charge le transport et l'hebergement pour deux agents de la SOMELEC pour la reception en usine

Chef Département Chokatié Aya : (2323)	Directeur d'Exploitation NKT & NDB Diddy Elemine : (2973)	Directeur Central pi Diddy Elemine : (1973)	Directeur Général
 08/02/2023	 08/02/2023	 08/02/2023	