

SOCIETE MAURITANIENNE DE L'ELECTRICITE
 SOCIETE AU CAPITAL DE 8.653.486.407 UM
 Siège Social - Av. de l'Indépendance - Nouakchott
 BP:355 Tél 45 25 67 83 /45 25 42 80/ 45 29 03 89
 FAX 45 25 39 95 RC 35699
 somelec@somelec.mr
 Direction Achats & Approvisionnements
 Département Achats & Transit

2924

DA N° DA-004-22-DTCAS-DCER--

Objet: Demande de prix

Nous vous demandons de nous soumettre votre offre pour la fourniture du matériel désigné ci-après :

Groupe électrogène 1x110 KVA centrale VOULANYA

Désignation	Référence Article	Quantité
Groupe électrogène 1x110KVA en marche continue , triphasé ,50HZ? Vitesse 1500 tr/min,6 cylindres en ligne,injection mécanique suivant spécifications techniques ci joits		1,
NB : La disponibilité et la livraison immédiate est une condition d'attribution		1,

Votre offre doit tenir compte des conditions suivantes :

- | | |
|---|--|
| 1) Les prix requis TVA comprise sont fermes et non révisables | 2) Le délai d'option doit être de trois mois |
| 3) Les prix s'entendent : RNM-RENDU A NOS MAGASINS | 4) Lieu de livraison CENTRALE VOULANYA |
- 5) Délai de livraison : Immédiat


- * Le dossier peut être retiré auprès du service des achats de la SOMELEC (DAA)
- * Votre offre doit être présentée sous pli fermé avec mention « Confidentiel et N° Affichage »
- * Le dossier peut être retiré auprès du service des achats de la SOMELEC (DAA)
- * Il est exigé de présenter une fiche technique ou un catalogue pour les produits/services proposés

Les offres doivent être présentées au siège de la Direction des Achats et Approvisionnements Le mercredi, 19/01/2022 à 15:00 où elles seront ouvertes en présence de soumissionnaires qui le souhaitent.

- * Le soumissionnaire doit, sous peine de rejet, présenter aux utilisateurs un échantillon du matériel proposé.
- * La SOMELEC peut ne pas donner suite totalement ou partiellement à la présente consultation.
- * La SOMELEC peut recourir à la procédure du moins disant par item
- * Tout fournisseur n'ayant pas fourni au service des Achats un dossier complet comprenant le n° de son registre d commerce (RC), son Code contribuable, son Numéro d'Identification Fiscale (NIF) et son compte bancaire ne pourra pas participer à la soumission et son offre sera rejetée.

**** Sous peine de rejet, le matériel doit être disponible pour une livraison immédiate.**

Directeur Achats et Approvisionnements



19/01/22

SOMELEC
Direction Centrale de l'Electrification Rurale
Direction Technico-commercial et accès aux services
Service des centrales

Nouakchott : 18/01/2022



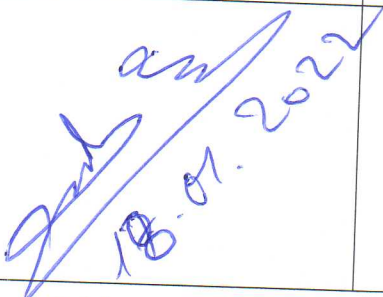

UR : 080

DEMANDE D'APPROVISIONEMENT N° 004/22DTCAS/DCER
Centrale de Voulanya
Date de livraison limitée : très urgent

Item N°	Unité	Désignation	Quantité
1	U	<p>Acquisition de groupe électrogène 110 kVA en marche continue, triphasé, 50HZ, vitesse 1500 tr/mm, 6 cylindres en ligne, injection mécanique :</p> <p>Moteur :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diésel 4 Temps refroidi par Eau. - Pompe à carburant, à huile, à eau, à engrenage. - Régulateur électronique. - Radiateur dimensionné et tropicalisé. - Raccord flexible et échappement pour vibrations et dilations. - Réservoir pour autonomie d'au moins de 12heures de fonctionnement en pleine charge <p>Alternateur :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacité de surcharge régime : 120% - Régulation de tension : -2 +/-0,5% - Gain de tension réglage pour compenser le statisme moteur et pertes en ligne - Tension 230/400V, réglable au minimum +/-10% - Puissance alternateur : 110KVA – 50HZ triphasé – cos phi 0,8 - Conforme ou supérieur aux normes NEMA MG 1,22 et CEI 34/1 <p>Panneau :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ampèremètre, voltmètre (affichage numérique) - Voltmètre CC, tachymètre, compteur horaire, fréquence (affichage numérique). - Wattmètre et compteur d'énergie active. - Pression d'huile. - Température d'eau du moteur. - Bouton arrêt d'urgence. <p>Sécurités entraînant l'arrêt du moteur :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pression huile. - Température eau - Survitesse - Surtension - Surcharge 	01

2			
3		<p>Accessoires :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chargeur de batterie. 01 - Batterie de démarrage. 01 - Filtre à air ambiance poussiéreuse. 01 - Pompe de vidange huile (manuelle). 01 <p>Fournitures :</p> <ul style="list-style-type: none"> - a) Un lot d'outillage pour entretien courant (à lister). 01 - b) Une documentation complète en français. 01 - C) <u>Un lot de pièce de rechange courante :</u> - Filtres à Gas-oil 20 - Pré-filtres à Gas-oil 10 - Filtres à Huile 20 - Filtres à Air 10 - Jeux de courroies 02 - Carte électronique, celle-ci doit être paramétrée suivant la puissance et les caractéristiques du groupe. 01 <p>Garanties : Le soumissionnaire devra s'engager : Assurer une garantie d'au moins de 12 mois contre les défauts et vices de fabrication. Le groupe sera considéré entrer en service lorsqu'il aura un service minimum d'une semaine d'essais sans incidents majeurs, ayant pu développer 80% de puissance nominale.</p> <p>➤ Cette date marquera le début de la garantie de 12mois</p>	

NB : Pour toutes informations complémentaires se référer au cahier de charge en Annexe pages 1,2,3

<u>Chef de Service Travaux</u> Mohamed Lehbib BEYROUCK	<u>Directeur Technico-commercial et accès aux services</u> Mohamed El Boukhary Abdel kader	<u>Directeur Central de l'Électrification Rurale</u> Mohamed DHEHBI	<u>Directeur Général</u> A
 18/01/2022	 le 18/01/2022	 le 18-01-2022	 18/01/22


 Direction des Achats et Approvisionnement
 Courrier Arrivée
 N°: 080
 Date: 18/01/2022