


SOMELEC

Date : 08-10-2024

Page : 1/1

SOCIETE MAURITANIENNE D'ELECTRICITE
 SOCIETE AU CAPITAL DE 14 736 416 590 MRU
 siège social : Ilot "C"-Lot N°121 - Avenue Boubacar Ben Amer
 Ksar - Nouakchott- Mauritanie
 BP : 355 - Tél:(00 222)45 25 67 83/ FAX: (00 222)45 25 39 95
 R.C.:N°35699/NIF 30500075
 E-mail:somelec@somelec.mr

Affichage N° **5312** Prestations de service

DA N° 14-DCD/DENN/DER/24 du 01/10/2024

Date d'ouverture : **Lundi 14 Octobre 2024 à 12:00**

Objet : Appel d'offres

Description : Maintenance préventive de deux transformateurs 3 MVA 33Kv/10Kv pour le champs captant d'IDINI

Item	Désignation	Unité	Référence	Quantite
1	Maintenance complète de transformateurs comprenant : - Analyse d'huile avant traitement - Traitement d'huile - Réparation des fuites d'huile par remplacement de joint ou colmatage - Mesure d'isolement - Vérification contacts BUCHOLTZ - Vérification contacts Indicateurs Température Enroulements - Vérification contacts thermostats (température huile) - Appoint d'huile - Vérification serrages connexions jeu des barres + câbles - Vérification fonctionnement régulateur en charge - Nettoyage traversée + isolateurs avec produit trichloré - Nettoyage général transformateur	U		2
2	Mutation du transformateur défectueux par un nouveau transformateur sortant de la maintenance en cours et mise en service	U		1

NB : Les soumissionnaires doivent présenter : _Une expérience certifiée de la maintenance des postes MT 33/15 ou des postes similaires avec les attestations de satisfaction des clients concernés _Des CVs de l'équipe intervenante justifiant leur compétence. _Visite de lieu obligatoire (le champ captant d'idini ce trouve à 60km de la ville de NKTT) - Pour la visite de lieu RDV le jeudi 10/10/2024 à 11 H à la Direction des Achats et Approvisionnements


Votre offre doit tenir compte des conditions suivantes :

- 1) Les prix requis TVA comprise sont fermes et non révisables
- 2) Le délai d'option doit être de trois mois
- 3) Lieu de travaux : **IDINI**
- 4) **Délai de execution : 7 jours**
- 5) Votre offre (technique et financière) **en deux copies** doit être présentée sous pli fermé avec mention << Confidentiel et N° Affichage >> **au siège de la Direction des Achats et Approvisionnements Lundi 14 Octobre 2024 à 12:00** où elles seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui les souhaitent.
- 6) Il est exigé de présenter une fiche technique ou un catalogue pour les produits/services proposés
- 7) Le soumissionnaire doit, s'il est nécessaire, présenter aux utilisateurs un échantillon du matériel proposé
- 8) La SOMELEC peut ne pas donner suite totalement ou partiellement à la présente consultation
- 9) La SOMELEC peut recourir à la procédure du moins disant par item
- 10) Tout fournisseur ne dispose pas d'un **code fournisseur SOMELEC** ne doit pas participer à cette consultation et son offre sera rejetée et toute offre non signée non cachetée sera rejetée

N.B: Le dossier peut être retiré auprès du service des achats de la SOMELEC(DAA)

Directeur Central Approvisionnements et Moyens Généraux
 Mohamed El Moctar Mohamed Mahmoud

(Signature)
 08
 10
 24

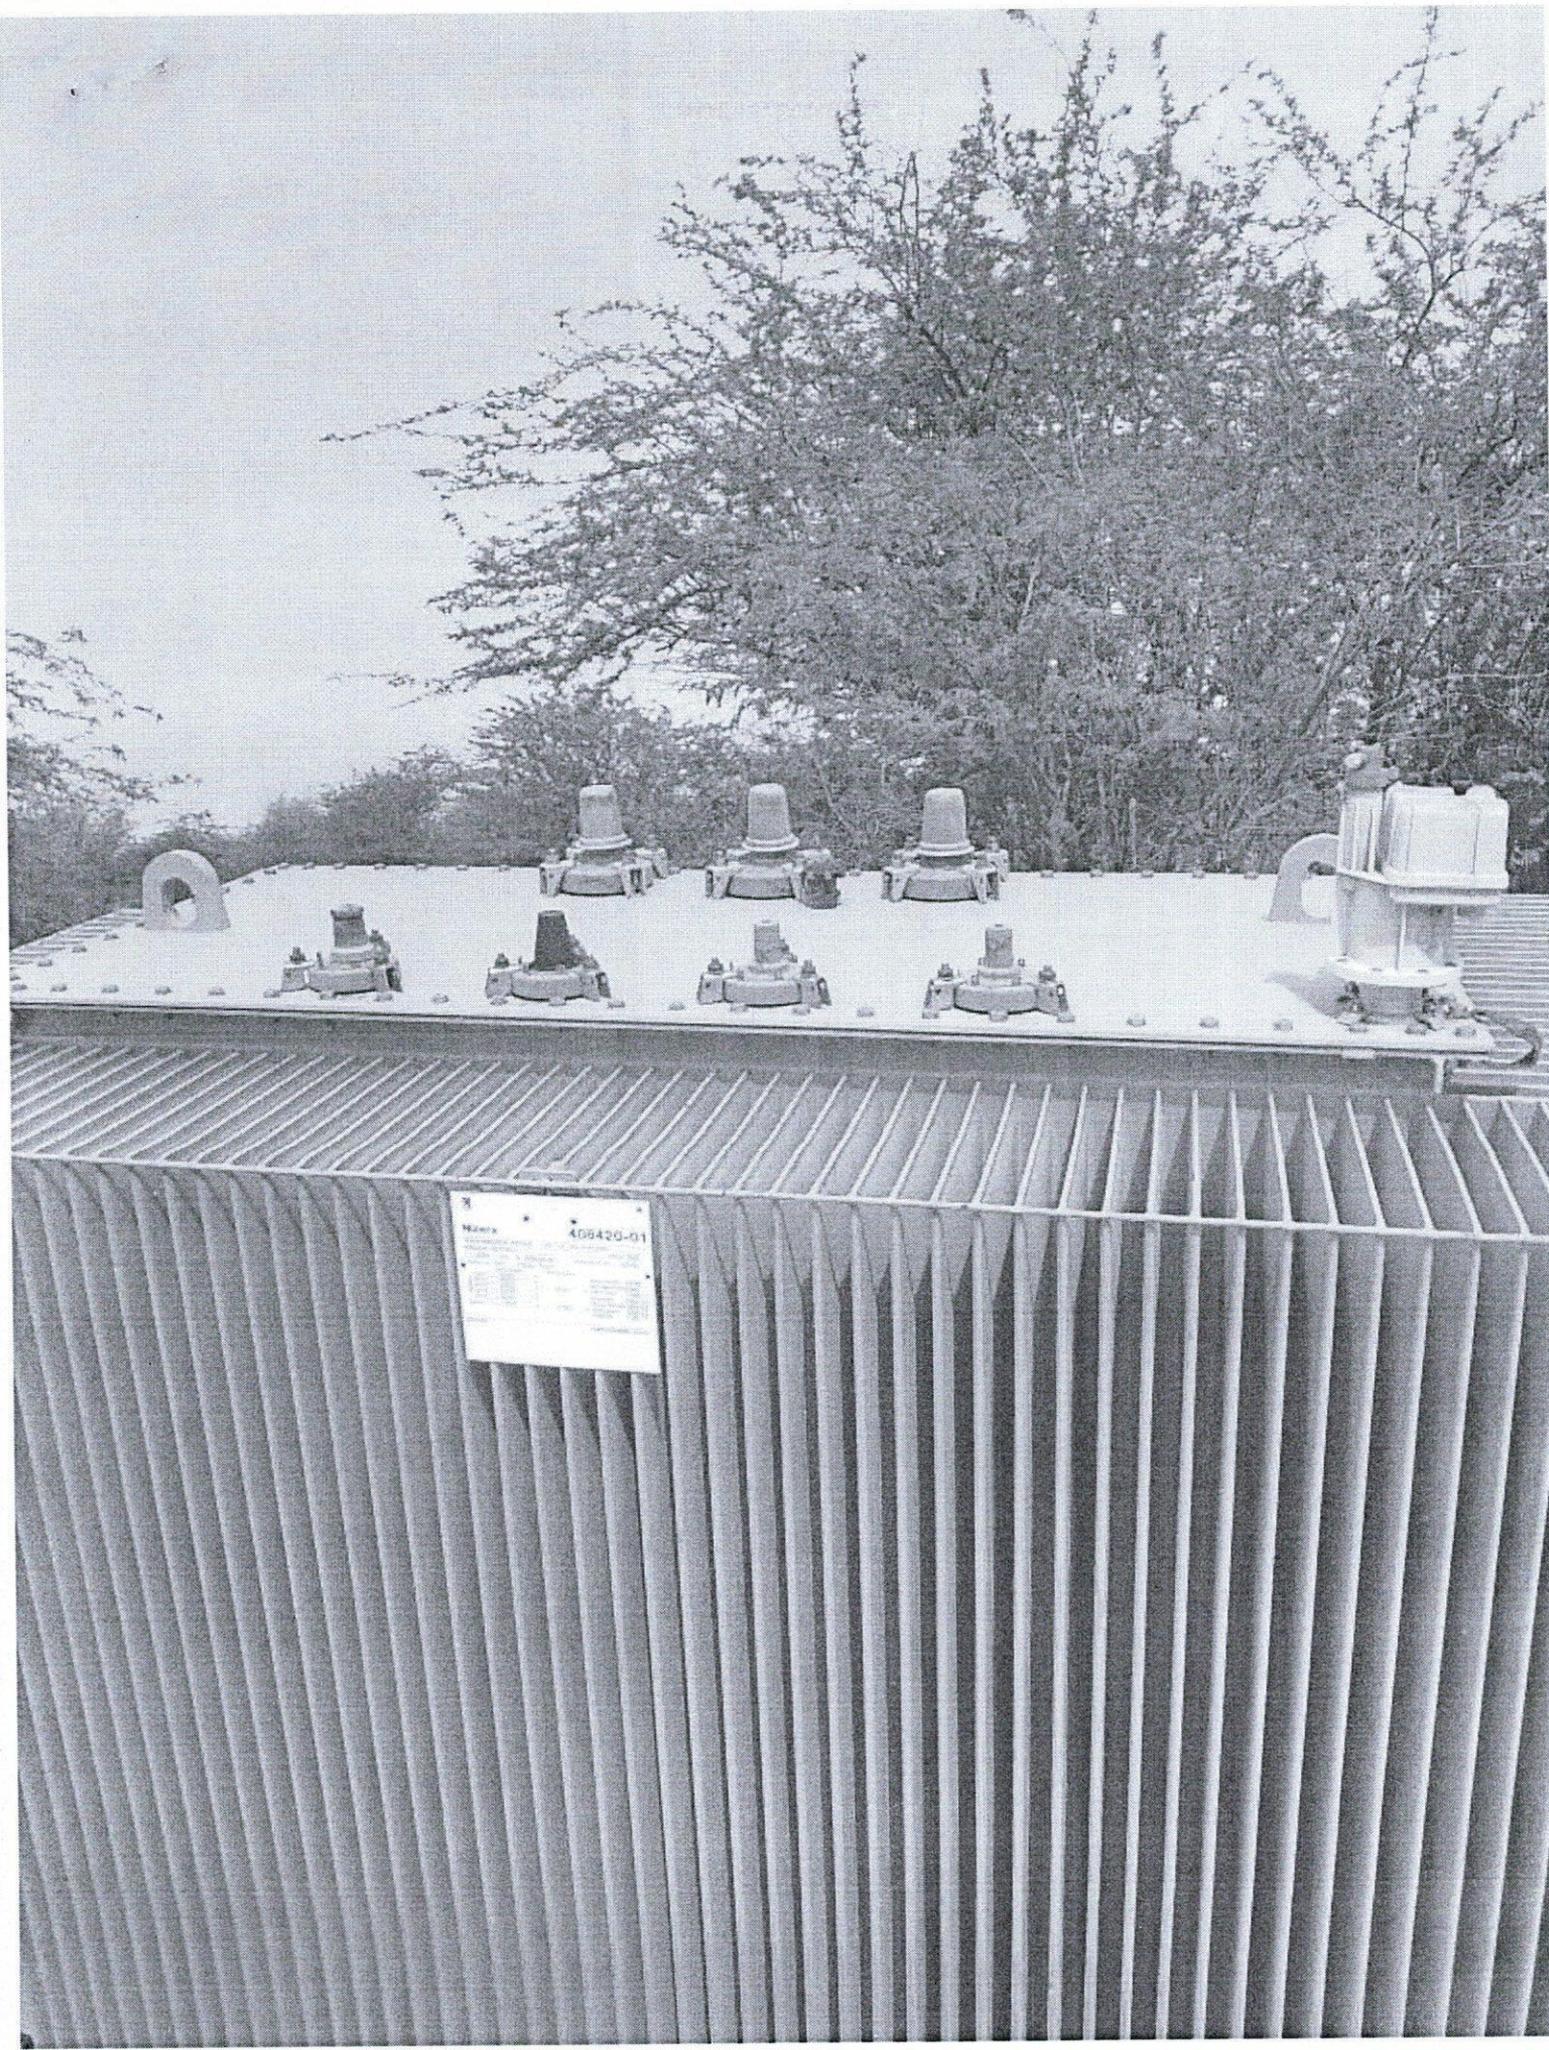

№ 408420-01

Материал	Сталь
Сечение	100х100
Длина	1000
Вес	100
Упаковка	10 шт.
Производитель	Иркутск



Minera

408420-01

TRANSFORMATEUR TRIPHASE

50 Hz

Réf. de conformité

Conforme à IEC 60076-1

3000 kVA

Nr 408420-01

Année 2006

Tension de c/c 6.00%

Couplage D yn11

Isolement HT KV 170-70

Haute tension		
pos 1	34650	V
pos 2	33825	V
pos 3	33000	V
pos 4	32175	V
pos 5	31350	V

Basse tension

10000 V
173.2 A

Nature enroul.	CUIVRE
Refroidissement	ONAN
Diélectrique	HUILE
Masse diél.	1463 kg
Masse à découvrir	3415 kg
Masse totale	6635 kg
Ambiante	50 °C

NAL-244385

france transfo - France