

SOMELEC



ش. م. ك

SOCIÉTÉ MAURITANIE NNE D'ELECTRICITÉ

SOCIÉTÉ AU CAPITAL DE 14 736 416 590 MRU

Siège social: Ilot "C" - Lot n°121 - Avenue Boubacar Ben Amer

Ksar - Nouakchott - Mauritanie

BP: 355 - Tél: (00222) 45 25 67 83 / Fax: (00222) 45 25 39 95

R.C.: N°35699 / NIF: 30500075

E-mail: somelec@somelec.mr

الشركة الموريتانية للكهرباء

شركة رأسمالها : 14 736 416 590 أوقية

المقر الرئيسي: حي "سي" رقم 121 شارع بوبكر بن عامر

لكصر - نواكشوط - موريتانيا

ص.ب: 355 - هاتف: (00222) 45 25 67 83 / فاكس: (00222) 45 25 39 95

السجل التجاري: رقم 35699 / التعريف الضريبي رقم: 30500075

البريد الإلكتروني: somelec@somelec.mr

Nouakchott, le :

نواكشوط في :

A.....

Objet : Lettre de Consultation relative, à la prestation de service pour une consultation d'expertise et réparation des chaudières pour la centrale Néma, Kiffa et Adel Bagrou, suivant la DA N° 131-04/CHNM-CHK-CHAB/2026 du 04/06/2026

La Société Mauritanienne d'Électricité (SOMELEC) lance une consultation relative, à la prestation de service pour une consultation d'expertise et réparation des chaudières pour la centrale Néma, Kiffa et Adel Bagrou

A ce titre, nous vous transmettons ci jointes les spécifications techniques du matériel à commander et vous invitons à formuler votre proposition technique et financière conformément aux termes de la présente consultation.

Votre offre doit tenir compte des conditions suivantes :

- 1) 1 Votre offre technique doit comporter les éléments nécessaires permettant de se prononcer sur la conformité technique du matériel suivant les spécifications demandées dans la DAA ci-joint et un certificat d'origine du matériel est exigé;
- 2) Votre offre financière doit avoir une validité de 90 jours, doit être libellée en français, et obligatoirement en :

a- CIF Nouakchott

b- Seul les fournisseurs étrangers sont autorisés à participer à cette consultation;

c- La pénalité de retard s'élèvera à 1/1000 ième du montant du bon de commande, par jour calendaire, samedi et dimanche et jours fériés compris . le montant global des pénalités de retard est plafonné à : 10% du bon de commande.

3- Les prix sont fermes et non révisables ;

4- Mode de règlement : les montant inférieurs ou égal à 50 000 Euro ou dollar, leur paiement se fera par remise et les montant supérieurs à 50 000 Euro ou dollar, leur paiement se fera par Lettre de Crédit ;

5- Le délai de livraison du matériel à commander est de 7 jours au maximum les livraisons et les receptions partielles ne sont pas autorisées.

6- Les offres doivent être soumises en deux exemplaires : une copie électronique et une copie physique:

Direction Centrale des Approvisionnements et Moyens généraux

Direction des Achats et Approvisionnements

SOCOGIM KSAR, Siège social : Ilot C - Lot n°121-Avenue Boubacar Ben Amer

Nouakchott - Mauritanie - BP 355, Tél : +222 45 25 42 80

Consultation pour l'acquisition de matériel de la (DA N 131-04/CHNM/CHK/2026 du 04/06/2026)

Elles doivent être déposées sous peine de rejet au plus tard le **Mardi 28/07/2026 à 12heures TU**, à la Direction Centrale des Approvisionnements et des Moyens Généraux à l'adresse indiquée ci-dessus ou par e-mail à l'adresse suivante somelec.dcamg@gmail.com. Toute offre parvenue après cette date et heure sera rejetée

L'ouverture des offres sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister les

Pour toute demande d'information, vous pouvez vous adresser à l'e-mail ci-dessus auquel doit parvenir questions au plus tard cinq jours avant la clôture des réceptions des offres.

Meilleures salutations.

La Directrice Central des Approvisionnements et Moyens Généraux

AZZA EL GHOTOB MOMA

[Signature]

20
07
26

SPT/Groupe-SOMELEC
DCPT/DP / CCECH
CENTRALE HYBRIDE DE KIFFA
UR : 24A – 25A – 82A

Nouakchott le 04/06/2026

Sites concernés : Néma, Kiffa, Adel Bagrou

DEMANDE D'APPROVISIONNEMENT N° 131-04/CHNM-CHK-CHAB/DP/2026

ENSEMBLE : CENTRALE HYBRIDE DE KIFFA

SECTION : CHAUDIERES A VAPEUR

DA TRES URGENTE

La visite des lieux est obligatoire

ITEM	DESIGNATION	REFERENCE	QUANTITE
01	Prestation de service pour une consultation d’expertise et réparation des chaudières :		03
	01 Chaudière à vapeur ENERKON pour la centrale de Néma. : Product Name : SCOTCH TYPE STEAM BOILER Serial Number : 1812-3 ; Fluid Volume : 1.289,63 ; Fluid : Group II Bruleur : DELTA : IRLA -18 ; CAPACITY : 180.000 KCAL/H Serial Number : 1805.00IRLA18.905	Type : SB-10	
	01 Chaudière à vapeur EGFI pour la centrale de Kiffa : N° FAB : 2440 ; PS : 12 BAR ; PE : 18 BAR. Bruleur : BALTUR ; Cod : 36000010 ; Mod : TLB 210P. S/N : 9107144	N° FAB : 2440	
	01 Chaudière à vapeur ENERKON pour la centrale d’Adel Bagrou : Product Name : SCOTCH TYPE STEAM BOILER ; Serial Number : 1812-1 ; Fluid Volume : 830,98 ; Fluid : Group II Bruleur : ecostar ; TIP : ECO 2 O (L) C1 ; FABRIKA N° : 17-48034 ; KAPASITE : 8 - 15 Kg/h ; KAPASITE 2 : 90 – 168 kW YAKIT : MOTORIN ; VOLTAJ : 220V/380V – 50 Hz	Type : SB-5	
	Voir les caractéristiques sur les plaques signalétiques de chaudières et les bruleurs, ci-jointes.		

Nombre item : 1

CHEF SERVICE E.M

CHEF DEPARTEMENT CCECH

DIRECTEUR DE PRODUCTION

DIRECTEUR CENTRAL DE
PRODUCTION ET DE TRANSPORT

DIRECTEUR GENERAL



SOCIETE MAURITANIENNE D'ELECTRICITE
SOMELEC

DIRECTION PRODUCTION
Cellule Coordination et Exploitation centrales
Hybride
CCECH

Consultation pour L'inspection et la Réparation de trois
Chaudières à Vapeur à :
-Kiffa, Nema et Adel Bagrou

CONSULTATION RESTREINTE À CARACTÈRE URGENT

Inspection, Contrôle et Diagnostic Techniques de Trois (03) Chaudières à Vapeur avec Réparation des Pannes Mineures sur Site

Objet

La présente consultation restreinte à caractère urgent porte sur la réalisation d'une inspection, d'un contrôle et d'un diagnostic techniques complets de trois (03) chaudières à vapeur situées sur les sites suivants :

- Néma ;
- Adel Bagrou ;
- Kiffa.

Conditions de participation

L'entreprise soumissionnaire doit être une entreprise disposant des compétences suivantes :

- Un technicien spécialisé en électricité industrielle ;
- Un technicien spécialisé en mécanique industrielle ;
- Un soudeur qualifié dans les chaudières et équipements sous pression, justifiant d'une expérience significative dans le domaine.

Prestations requises

L'entreprise s'engage à :

- Réaliser l'inspection, le contrôle et le diagnostic techniques complets des trois chaudières sur les trois sites concernés ;
- Vérifier les systèmes de fonctionnement, de sécurité ainsi que les principaux composants des équipements ;
- Vérifier l'état apparent des corps de chauffe, des accessoires de sécurité, des systèmes de combustion et des circuits de commande des chaudières ;
- Identifier les pannes, les risques et les observations techniques relatifs à chacune des chaudières ;
- Établir un rapport technique détaillé décrivant l'état de chaque chaudière et formulant les recommandations nécessaires à la réparation ainsi qu'à l'évaluation de la possibilité d'une remise en service en toute sécurité.

Réparation des pannes mineures

- Lorsque les pannes sont mineures et réparables sur site, l'entreprise procédera aux réparations nécessaires au cours des opérations d'inspection, de contrôle et de diagnostic ;
- Sont considérées comme pannes mineures les défaillances ne nécessitant ni remplacement de pièces de rechange ni travaux de réparation majeurs ;
- Ces réparations n'incluent pas la fourniture de pièces de rechange.

Remarques importantes

- La présente consultation concerne exclusivement les prestations d'inspection, de contrôle, de diagnostic technique et les réparations mineures réalisables sur site ;
- Elle n'inclut pas la fourniture de pièces de rechange ;

- En cas de détection de pannes nécessitant des pièces de rechange ou des réparations majeures, celles-ci devront être identifiées avec précision dans le rapport technique ;
- Le rapport technique devra préciser les travaux correctifs à réaliser, les pièces de rechange nécessaires ainsi que leur impact sur la possibilité de remise en service des équipements ;
- Il incombe au propriétaire des équipements de fournir les pièces de rechange nécessaires ;
- Toute réparation majeure, réhabilitation ou remplacement de composants principaux fera l'objet d'une offre financière distincte.

Documents requis

- Registre de Commerce (RC) ;
- Numéro d'Identification Fiscale (NIF) ;
- Curriculum Vitae (CV) du personnel technique proposé pour la mission.

Modalités de soumission de l'offre

Le soumissionnaire devra présenter une offre technique et financière précisant :

- La méthodologie d'intervention ;
- L'équipe proposée pour la mission ;
- Le délai d'exécution ;
- Le coût global des prestations d'inspection, de contrôle et de diagnostic techniques

NERKON

NERKON

Producer : Barış Technological Systems Co. Ltd.
Address : Kurtuluş Mh. Şinasi Efendi Cd. No:3
Eyüp Ünal Apt. Zemin Kat Seyhan / Ad
Phone : +90 (322) 456 14 14
Fax : +90 (322) 459 70 30
E-mail : info@barismuhendislik.com.tr
Web : www.barismuhendislik.com.tr

SCOTCH TYPE STEAM BOILER

e	EN 12953		Type	SB-5
tput	125	kW	Serial Number	1812-2
le Pressure	6	barg	Fluid Volume	830,98
	15,4	barg	Fluid	GROUP II
ure Test	04.04.2018		Safety Valve Set Pressure	6,6
nperature	164	°C		
facture	2018			

CE 043

ENERKON is a registered trademark of **Baris** Ltd. Co.

J

NEMA

4

DELTA

IRLA-18

CAPACIDAD
CAPACITY

180.000 KCAL/H

PRESION PRUEBA
TEST PRESSURE

N SERIE
SERIAL NUMBER

1805.00IRI A18.906

CONSTRUCCION
HULL

HYBRID POWER
PLANT


ASTILLERO
SHIPYARD

ILTEKNO

FECHA PRUEBA
TEST DATE

07/05/2018

DETEGASA



0729/2018

IMO MEPC

76 (40)


FAX: +34 981486352
PHO: +34 981494000
www.detegasa.com
sales@detegasa.com
aftersales@detegasa.com

Kiffa



4

Kiffa

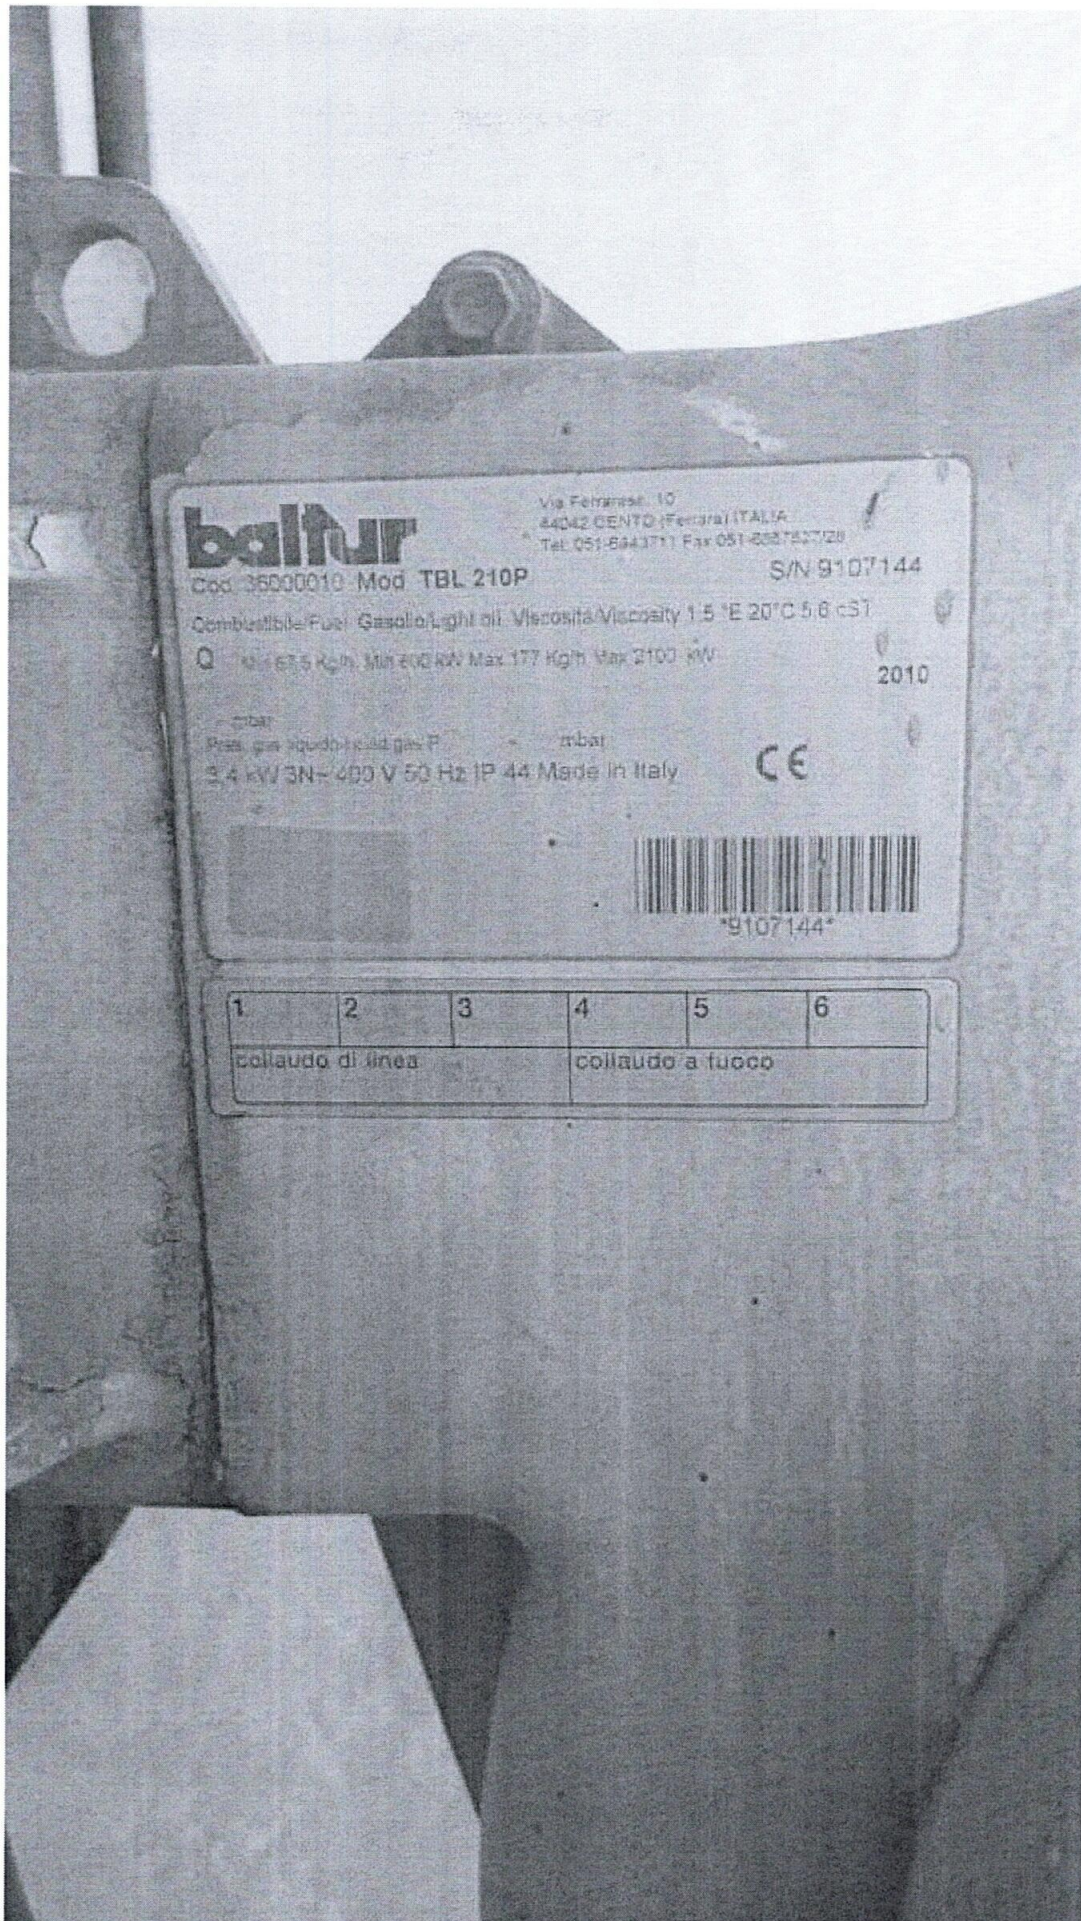

4

ADEL BAGROV

ENERKON

Producer : Barış Technological Systems Co. Ltd
Address : Kurtuluş Mh. Şinasi Efendi Cd. No:3
Eyüp Ünal Apt. Zemin Kat Seyhan / Ac
Phone : +90 (322) 456 14 14
Fax : +90 (322) 459 70 30
E-mail : info@barismuhendislik.com.tr
Web : www.barismuhendislik.com.tr

SCOTCH TYPE STEAM BOILER


Output	EN 12953		Type	SB-5
Power	125	kW	Serial Number	1812-2
Design Pressure	6	barg	Fluid Volume	830,98
Design Temperature	15,4	barg	Fluid	GROUP II
Pressure Test	06.06.2018		Safety Valve Set Pressure	6,6
Temperature	164	°C		
Year of manufacture	2018			

CE 043

ENERKON is a registered trademark of **Baris** Ltd. Co.

4

ADEL BAGROV

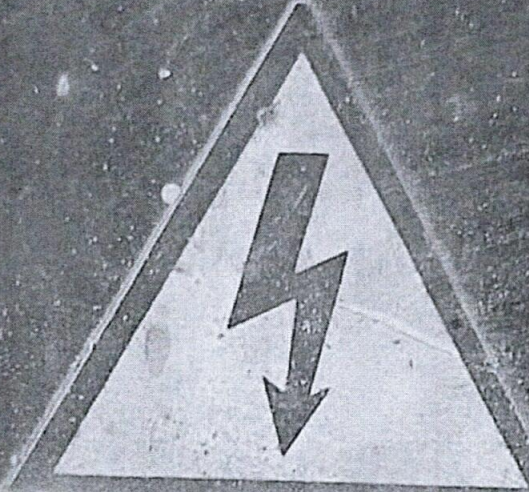

ecostar®
COMBUSTION SYSTEMS

EAC

CE

PG

TS EN 678

2674-18

TİP : ECO 2 0(L) C1
FABRİKA NO : 17-48033
KAPASİTE : 8 - 15 kg/h
KAPASİTE 2 : 90-168 kW

YAKIT : MOTORİN
VOLTAJ : 220V/380V - 50 Hz

MOTOR G. : 0.37 kW



869885261130210031

TERMO ISI SİSTEMLERİ TİC.VE SAN. A.Ş.
KARTAL / İSTANBUL

WEB : www.ecostar.com.tr
e-Mail : info@ecostar.com.tr

7