


SOMELEC

SOCIÉTÉ MAURITANIEENNE D'ELECTRICITÉ
SOCIÉTÉ AU CAPITAL DE 14 736 416 590 MRU
Siège social: Ilot "C" - Lot n°121 - Avenue Boubacar Ben Amer
Ksar - Nouakchott - Mauritanie
BP: 355 - Tél: (00222) 45 25 67 83 / Fax: (00222) 45 25 39 95
R.C.: N°35699 / NIF: 30500075
E-mail: somelec@somelec.mr



ش.م.ك

الشركة الموريتانية للكهرباء
شركة رأسمالها : 14 736 416 590 لوقية
المقر الرئيسي: حي "سي" رقم 121 شارع بوبكر بن عمر
لكسر - نواكشوط - موريتانيا
ص.ب: 355 - هاتف: (00222) 45 25 67 83 / فاكس: (00222) 45 25 39 95
السجل التجاري: رقم 35699 / التعريف الضريبي رقم: 30500075
البريد الإلكتروني: somelec@somelec.mr

Nouakchott, le :

نواكشوط في :

A.....

Objet : Lettre de Consultation relative à la prestation de service pour la maintenance des cellules MT et la TGBT de la centrale de Nouadhibou, suivant la DA N° 209-36/CNDB/DP/2026 du 31/08/2026

La Société Mauritanienne d'Électricité (SOMELEC) lance une consultation relative, à l'acquisition de fourniture de la resistance pont neutre du poste HT 90/33KV de M'bout.

A ce titre, nous vous transmettons ci jointes les spécifications techniques du matériel à commander et vous invitons à formuler votre proposition technique et financière conformément aux termes de la présente consultation.

Votre offre doit tenir compte des conditions suivantes :

- 3) 1 Votre offre technique doit comporter les éléments nécessaires permettant de se prononcer sur la conformité technique du matériel suivant les spécifications demandées dans la DAA ci-joint et un certificat d'origine du matériel est exigé;
- 4) Votre offre financière doit avoir une validité de 90 jours, doit être libellée en français, et obligatoirement en :

a- CIF Nouakchott

b- Seul les fournisseurs étrangers sont autorisés à participer à cette consultation;

c- La pénalité de retard s'élèvera à 1/1000 ième du montant du bon de commande, par jour calendaire, samedi et dimanche et jours fériés compris . le montant global des pénalités de retard est plafonné à : 10% du bon de commande.

3- Les prix sont fermes et non révisables ;

4- Mode de règlement : les montants inférieurs ou égal à 50 000 Euro ou dollar, leur paiement se fera par remise et les montants supérieurs à 50 000 Euro ou dollar, leur paiement se fera par Lettre de Crédit ;

5- Le délai de livraison du matériel à commander est de **15 jours** au maximum les livraisons et les réceptions partielles ne sont pas autorisées.

6- Les offres doivent être soumises en deux exemplaires : une copie électronique et une copie physique:

Direction Centrale des Approvisionnements et Moyens généraux

Direction des Achats et Approvisionnements

SOCOGIM KSAR, Siège social : Ilot C – Lot n°121-Avenue Boubacar Ben Amer

Nouakchott – Mauritanie – BP 355, Tél : +222 45 25 42 80

Consultation pour l'acquisition de matériel de la (DA N° 209-36/CNDB/DP/2026 du 31/08/2026)

Elles doivent être déposées sous peine de rejet au plus tard le **Mardi 03/11/2026 à 12heures TU**, à la Direction Centrale des Approvisionnements et des Moyens Généraux à l'adresse indiquée ci-dessus ou par e-mail à l'adresse suivante somelec.dcamg@gmail.com . Toute offre parvenue après cette date et heure sera rejetée

L'ouverture des offres sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister les

Pour toute demande d'information, vous pouvez vous adresser à l'e-mail ci-dessus auquel doit parvenir questions au plus tard cinq jours avant la clôture des réceptions des offres.

Meilleures salutations.

La Directrice Central des Approvisionnements et Moyens Généraux(Pi)

Emina YACOUN

SPT/Groupe-SOMELEC
DCPT/DP/DGET
CENTRALE NOUADHIBOU
UR : 40A

⇒ DAA
P. traitement
Aug 07
10
26

DAI
P. Fais B
nécessaire 07
10
26

Nouakchott, le 31 /08/2026

DEMANDE D'APPROVISIONNEMENT N° 209-36/CNDB/DP/2026

ENSEMBLE : CENTRALE NOUADHIBOU
SECTION : CELLULES MT ET DU TGBT


Item	Désignation de la prestation	Quantité	Référence
	Prestation de service pour la maintenance des cellules MT et la TGBT de la centrale de Nouadhibou :		
01	Maintenance des cellules MT	25	Schneider Electric MCset avec Disjoncteur 17.5KV/ 1250 A & 630 A
02	Maintenance TGBT	1	OKKEN Norme : IEC-439-1 T1/T2 : 22 cellules forme : 4b I _{cc} : 36KA IP : 41 I _n : 2230 A Hauteur : 2350 mm Largeur : 4555mm Profondeur : 1000mm
03	Maintenance des transformateurs auxiliaires	02	CELDUC transfo Primaire : 1600/61.6/15000 Secondaire : 1600/23.09/400 Poids : 3870 kg Année : 2009
04	Maintenance transformateurs bobine point neutre	02	TRANSFO usine de Quevilly Type : EXTN N° fabrication : 108609 B Année : 1976 In : 1000 A Poids : 811 Kg
05	Maintenance des jeux de barre	02	
	Voir le cahier de charges ci-joint		

Nombre item : 5

CHEF SERVICE E.M





CHEF DEPARTEMENT GESTION
DES ENERGIES THERMIQUES



DIRECTEUR DE PRODUCTION



DIRECTEUR CENTRAL DE
PRODUCTION ET DE TRANSPORT

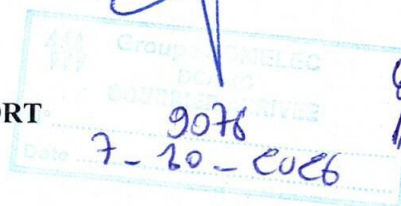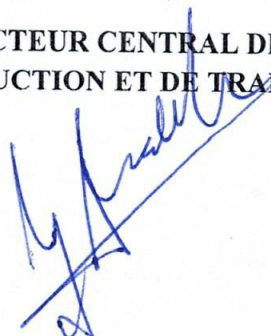

DIRECTEUR GENERAL

