

SOMELEC

Date : 24-06-2026

Page : 1/1

SOCIETE MAURITANIEENNE D'ELECTRICITE
 SOCIETE AU CAPITAL DE 14 736 416 590 MRU
 siège social : Ilot "C"-Lot N°121 - Avenue Boubacar Ben Amer
 Ksar - Nouakchott- Mauritanie
 BP : 355 - Tél:(00 222)45 25 67 83/ FAX: (00 222)45 25 39 95
 R.C.:N°35699/NIF 30500075
 E-mail:somelec@somelec.mr

**Affichage N°****6822****Prestations de service****DA N° 152-08/C.H.ATAR/DP/2026 du 24/06/2026****Date d'ouverture : Vendredi 26 Juin 2026 à 10:00****Objet : Appel d'offres****Description : Rebobinage des moteurs électriques ABB pour les aéroréfrigérants de la centrale d'ATAR**

| Item | Désignation | Unité | Référence | Quantité |
|--|--|-------|-------------------|----------|
| 1 | Rebobinage des moteurs électriques ABB pour les aéroréfrigérants de la centrale d'ATAR : • M3AA100MB-6 • W55 • 3G119102 – ASEF03 • 08/35 • Voir les caractéristiques du moteur sur la photo de la plaque signalétique ci-jointe. | | 3G119102 – ASEF03 | 15 |
| NB : - La pénalité de retard s'élèvera à : 1/1000ième du montant du bon de commande, par jour calendaire, samedi et dimanche et jours fériés compris. - Le montant global des pénalités de retard est plafonné à : 10 % du montant total du bon de commande. - Il est exigé de préciser le délai d'exécution. - Voir les caractéristiques du moteur sur la photo de la plaque signalétique ci-jointe. - Seuls les fournisseurs locaux sont autorisés à participer à cette consultation. | | | | |

Votre offre doit tenir compte des conditions suivantes :

- 1) Les prix requis TVA comprise sont fermes et non révisables
- 2) Le délai d'option doit être de trois mois
- 3) Lieu de travaux : **magasin général**
- 4) **Délai de execution :**
- 5) Votre offre (technique et financière) **en deux copies** doit être présentée sous pli fermé avec mention << Confidentiel et N° Affichage >> **au siège de la Direction des Achats et Approvisionnements Vendredi 26 Juin 2026 à 10:00** où elles seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui les souhaitent.
- 6) Il est exigé de présenter une fiche technique ou un catalogue pour les produits/services proposés
- 7) Le soumissionnaire doit, s'il est nécessaire, présenter aux utilisateurs un échantillon du matériel proposé
- 8) La SOMELEC peut ne pas donner suite totalement ou partiellement à la présente consultation
- 9)
- 10) Tout fournisseur ne dispose pas d'un **code fournisseur SOMELEC** ne doit pas participer à cette consultation et son offre sera rejetée et toute offre non signée non cachetée sera rejetée

N.B: Le dossier peut être retiré auprès du service des achats de la SOMELEC(DAA)

Directrice Centrale Approvisionnements et Moyens Généraux
 Azza EL GHOTOB MOMA

(Signature) 24/06/26

ABB

h

M3AA100MB-6

W 55

3G119102 - ASEF03

001549

08/35


| | HZ | r/min | KVA | A | cos ϕ |
|------------------|----|-------|------|-------|------------|
| 380-420 Y | 50 | 940 | 2,50 | 6,90 | 0,57 |
| 220-240 Δ | 50 | 940 | 2,50 | 12,00 | 0,57 |
| 440-480 Y | 60 | 1130 | 2,90 | 6,90 | 0,66 |
| 250-280 Δ | 60 | 1130 | 2,90 | 12,00 | 0,66 |

IM 1034

6306-2Z/C3

6205-2Z/C3

4

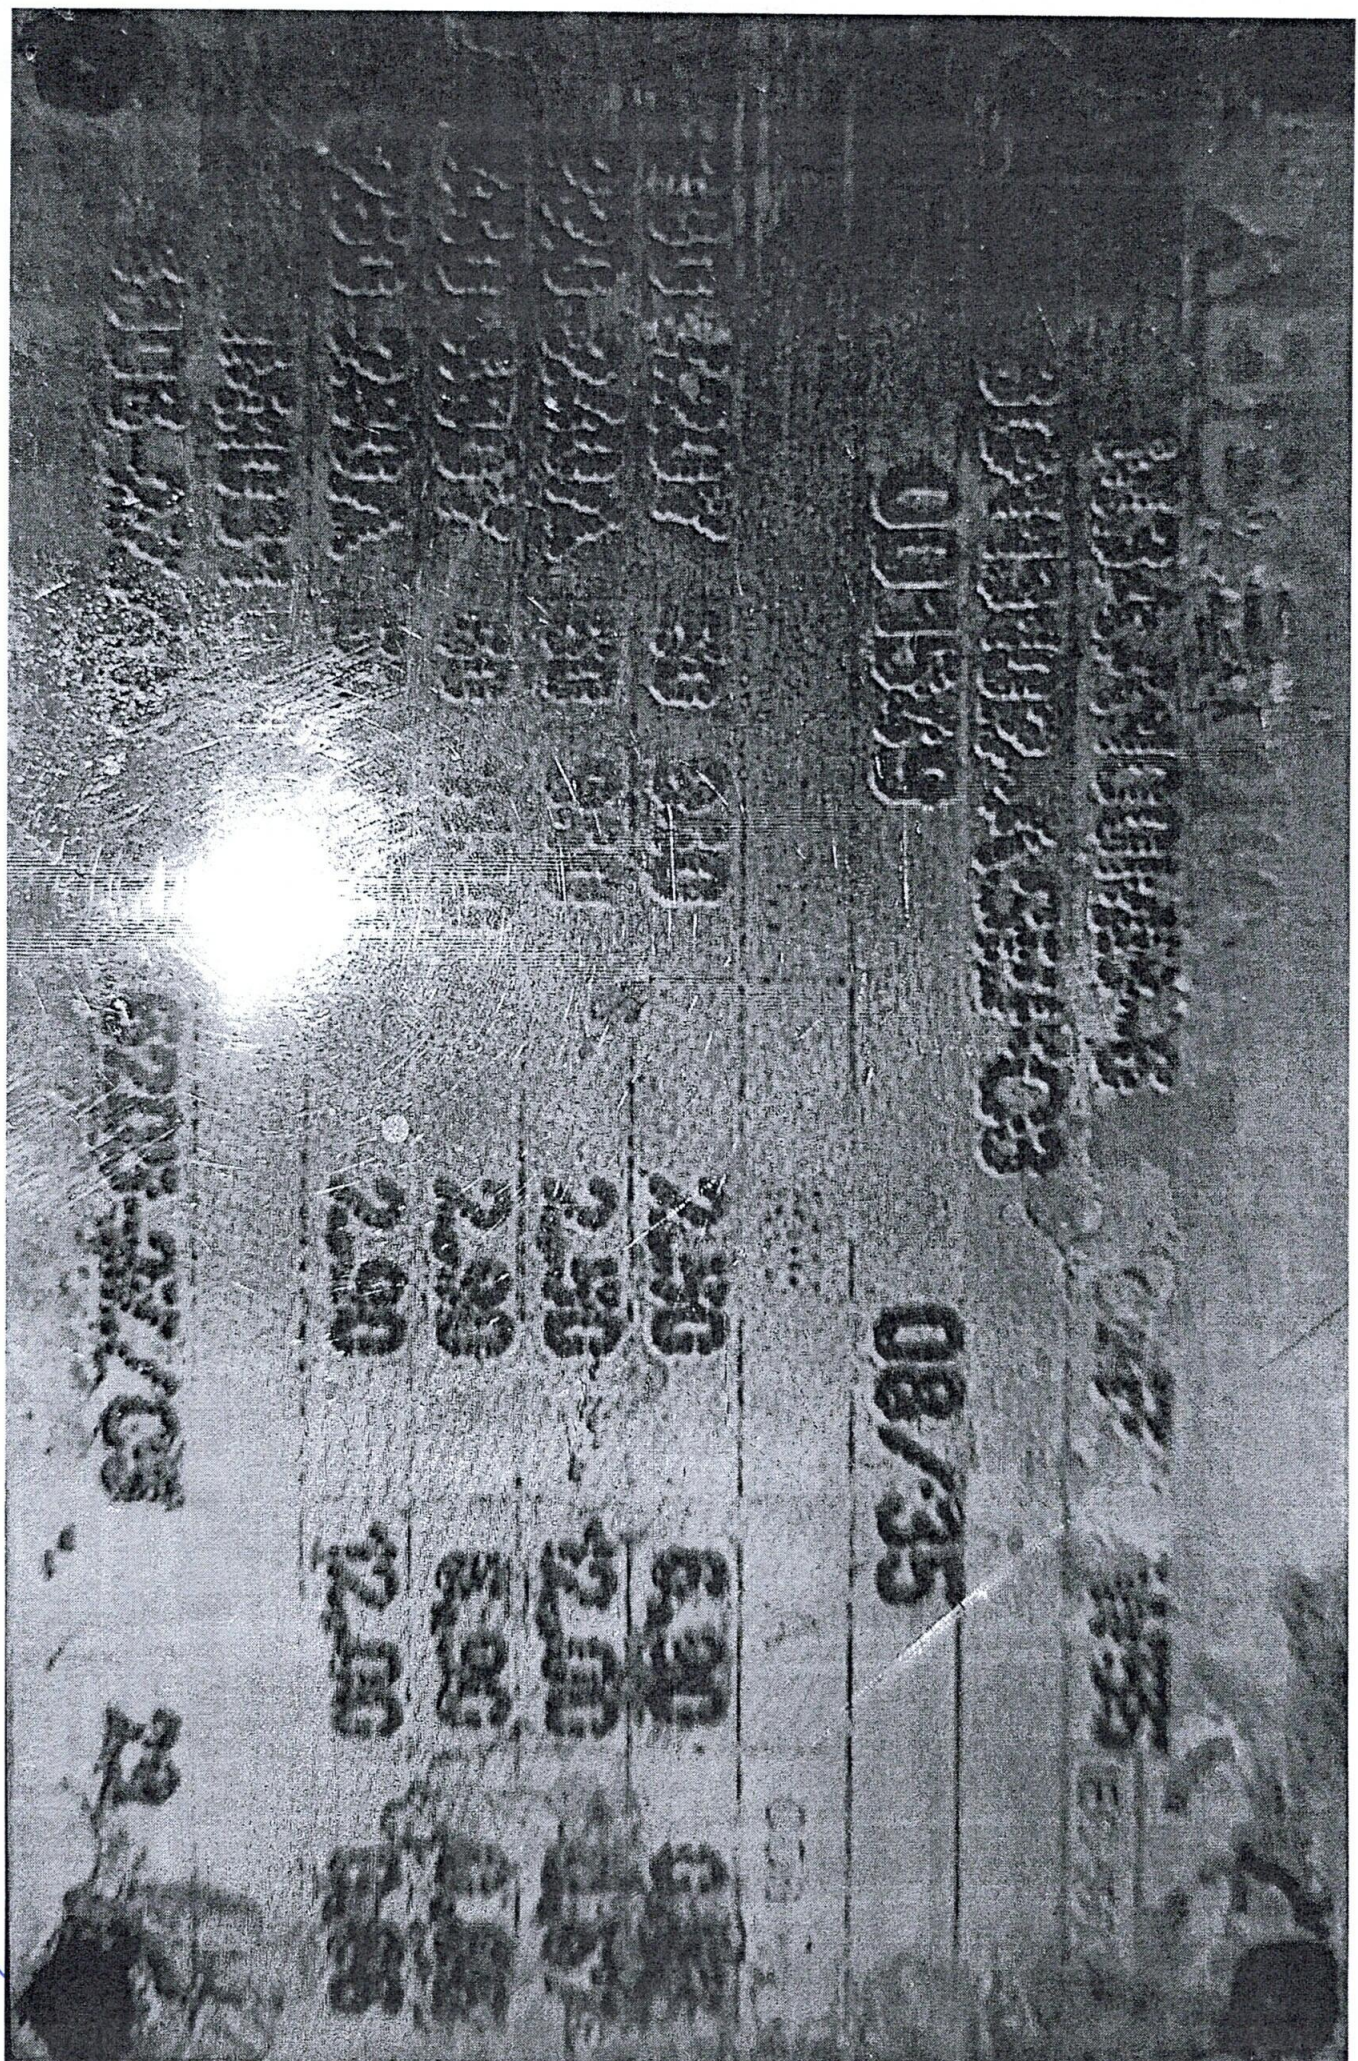

4