SOMELEC

SOCIÉTÉ MAURITANIENNE D'ELECTRICITÉ
SOCIÉTÉ AU CAPITAL DE 14 736 416 590 MRU
Siège social: Ilot "C" - Lot n°121 - Avenue Boubacar Ben Amer
Ksar - Nouakchott - Mauritanie
BP: 355 - Tél: (00222) 45 25 67 83 / Fax: (00222) 45 25 39 95
R.C.: N°35699 / NIF: 30500075
E-mail: somelec@somelec.mr

ش . م . ك
الشركة الموريتانية للكهرباء
شركة رأسمالها : 14 736 416 590 أوقية
المقر الرئيسي: حي " سي" رقم 121 شارع بوبكر بن عامر
لكصر - نواكشوط - موريتانيا
ص.ب: 355 - هاتف: 83 67 25 45 (00222) / فاكس: 95 39 25 45 (00222)
السجل التجاري: رقم 35699 / التعريف الضريبي رقم: 30500075
البريد الالكتروني: somelec@somelec.mr

Nouakchott, le : انواكشوط في:

A.....

Objet : Lettre de Consultation relative à l'acquisition de transformateur de courant pour cellules poste MT 15 KV Arafat suivant la DA N° 246-09/C-Arafat/DP/2026 du 15/10//2026

La Société Mauritanienne d'Électricité (SOMELEC) lance une consultation relative, à l'acquisition de transformateur de courant pour cellules poste MT 15 KV Arafat.

A ce titre, nous vous transmettons ci jointes les spécifications techniques du matériel à commander et vous invitons à formuler votre proposition technique et financière conformément aux termes de la présente consultation.

Votre offre doit tenir compte des conditions suivantes :

1) Votre offre technique doit comporter les éléments nécessaires permettant de se prononcer sur la conformite technique du materiel suivant les specifications demandeés dans la DAA ci-joint et un certificant d'origine du materiel est exigé;
2) Votre offre financière doit avoir une validité de 90 jours, doit être libellée en français, et obligatoirement en :

a- CIF Nouakchott
b- **Seul les fournisseurs étranges sont autorisés à participer à cette consultation;**
c- **La pénalité de retard s'élévera à 1/1000 iéme du montant du bon de commande, par jour calendaire, samdi et dimanche et jours fériés compris . le montant global des pénalités de retard est plafonné à : 10% du bon de commande.**

3- Les prix sont fermes et non révisables ;
4- Mode de règlement :les montant inférieurs ou égal à 50 000 Euro ou dollar, leur paiment se fera par remise et les montant superieurs à 50 000 Euro ou dollar, leur paiment se fera par Lettre de Crédit ;
5- Le délai de livraison du matériel à commander est de **15 jours** au maximum les livraisons et les receptions partielles ne sont pas autorisées.
6- **Les offres doivent être soumises en deux exemplaires : une copie électronique et une copie physique:**

Direction Centrale des Approvisionnements et Moyens généraux
Direction des Achats et Approvisionnements
SOCOGIM KSAR, Siège social : IIot C – Lot n°121-Avenue Boubacar Ben Amer
Nouakchott – Mauritanie – BP 355, Tél : +222 45 25 42 80
Consultation pour l'acquisition de matériel de la (DA N 246-09/C.Arafat/DP/2026 du 15/10/2026)

Elles doivent être déposées sous peine de rejet au plus tard **le Mardi 17/11/2026 à 12heures TU**, à la Direction Centrale des Approvisionnements et des Moyens Généraux à l'adresse indiquée ci-dessus ou par e-mail à l'adresses suivante somelec.dcamg@gmail.com .Toute offre parvenue après cette date et heure sera rejetée

L'ouverture des offres sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister les

Pour toute demande d'information, vous pouvez vous adresser à l'e-mail ci-dessus auquel doit parvenir questions au plus tard cinq jours avant la clôture des réceptions des offres.
Meilleures salutations.

La Directrice Central des Approvisionnements et Moyens Généraux (pi)
Mariem Mohamed NANY

SPT /Groupe-SOMELEC
DCPT/DP/DGET
CENTRALE ARAFAT 1
UR 30A

Nouakchott, le 15/10/2026

DEMANDE D'APPROVISIONNEMENT N° 246-09/C. ARAFAT/DP/2026

ENSEMBLE : CENTRALE ARAFAT
SECTION : CELLULE MT POSTE 15 KV ARAFAT

DA D'EXTREME URGENCE

ITEM	DESIGNATION	QUANTITE	REFERENCE
01	**TRANSFORMATEUR DE COURANT pour cellules POSTE MT 15 KV Arafat :** **-Type : NKR 24/2** **-N° :99/31283/002**	**06**	**Type : NKR 24/2**
02	**TRANSFORMATEUR DE COURANT pour cellules POSTE MT 15 KV Arafat : Normes standards : IEC** **-Type : I R 5-32H** **-N° : T22650-51** **17,5 / 38 / 95 Kv,** **20 KA 2S 50 KA, 200 – 400 / 5 – 5 A, 151 – 152 5 VA** **251 – 252 10 VA**	**15**	**Type : I R 5-228**
	Voir les caractéristiques des TC sur les plaques signalétiques ci-jointes.		

Nombre item : 01

CHEF SERVICE E.M

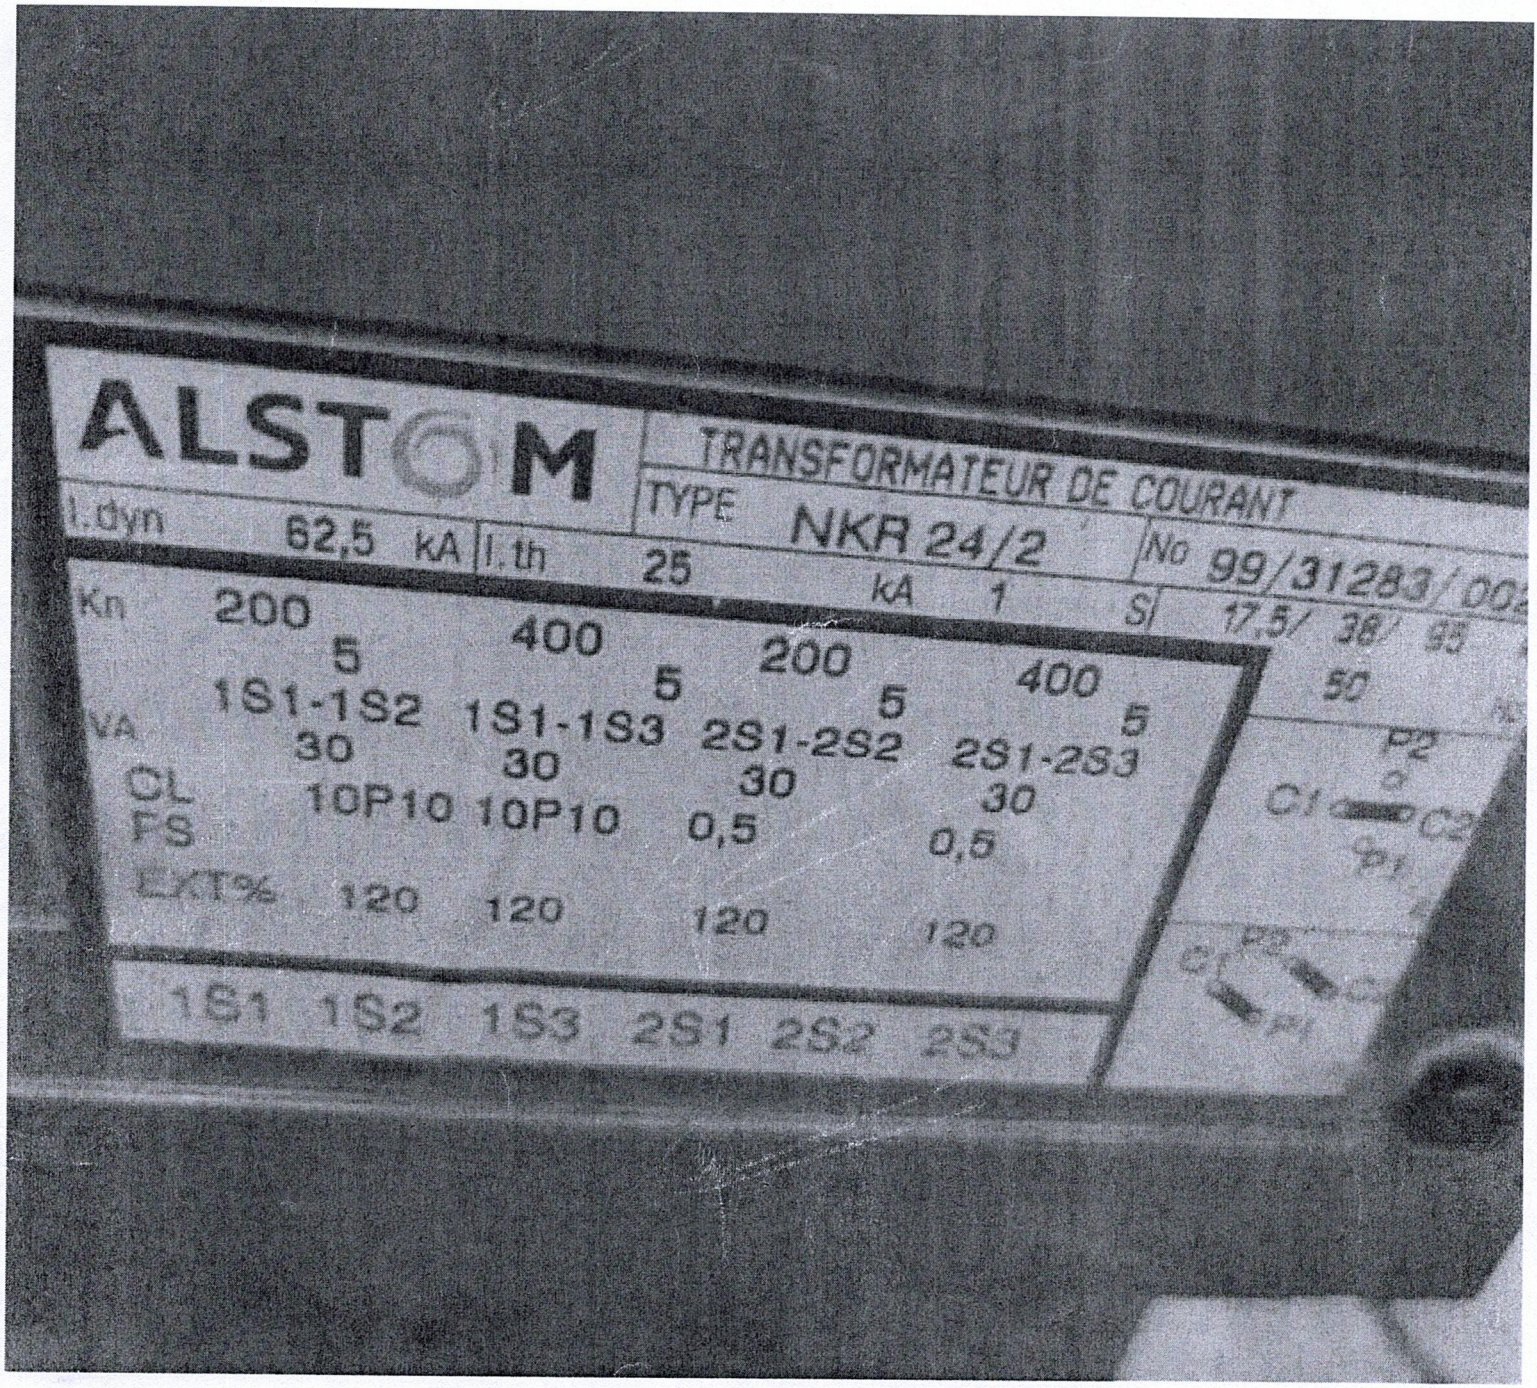
CHEF DEPARTEMENT GESTION DES ENERGIES THERMIQUES

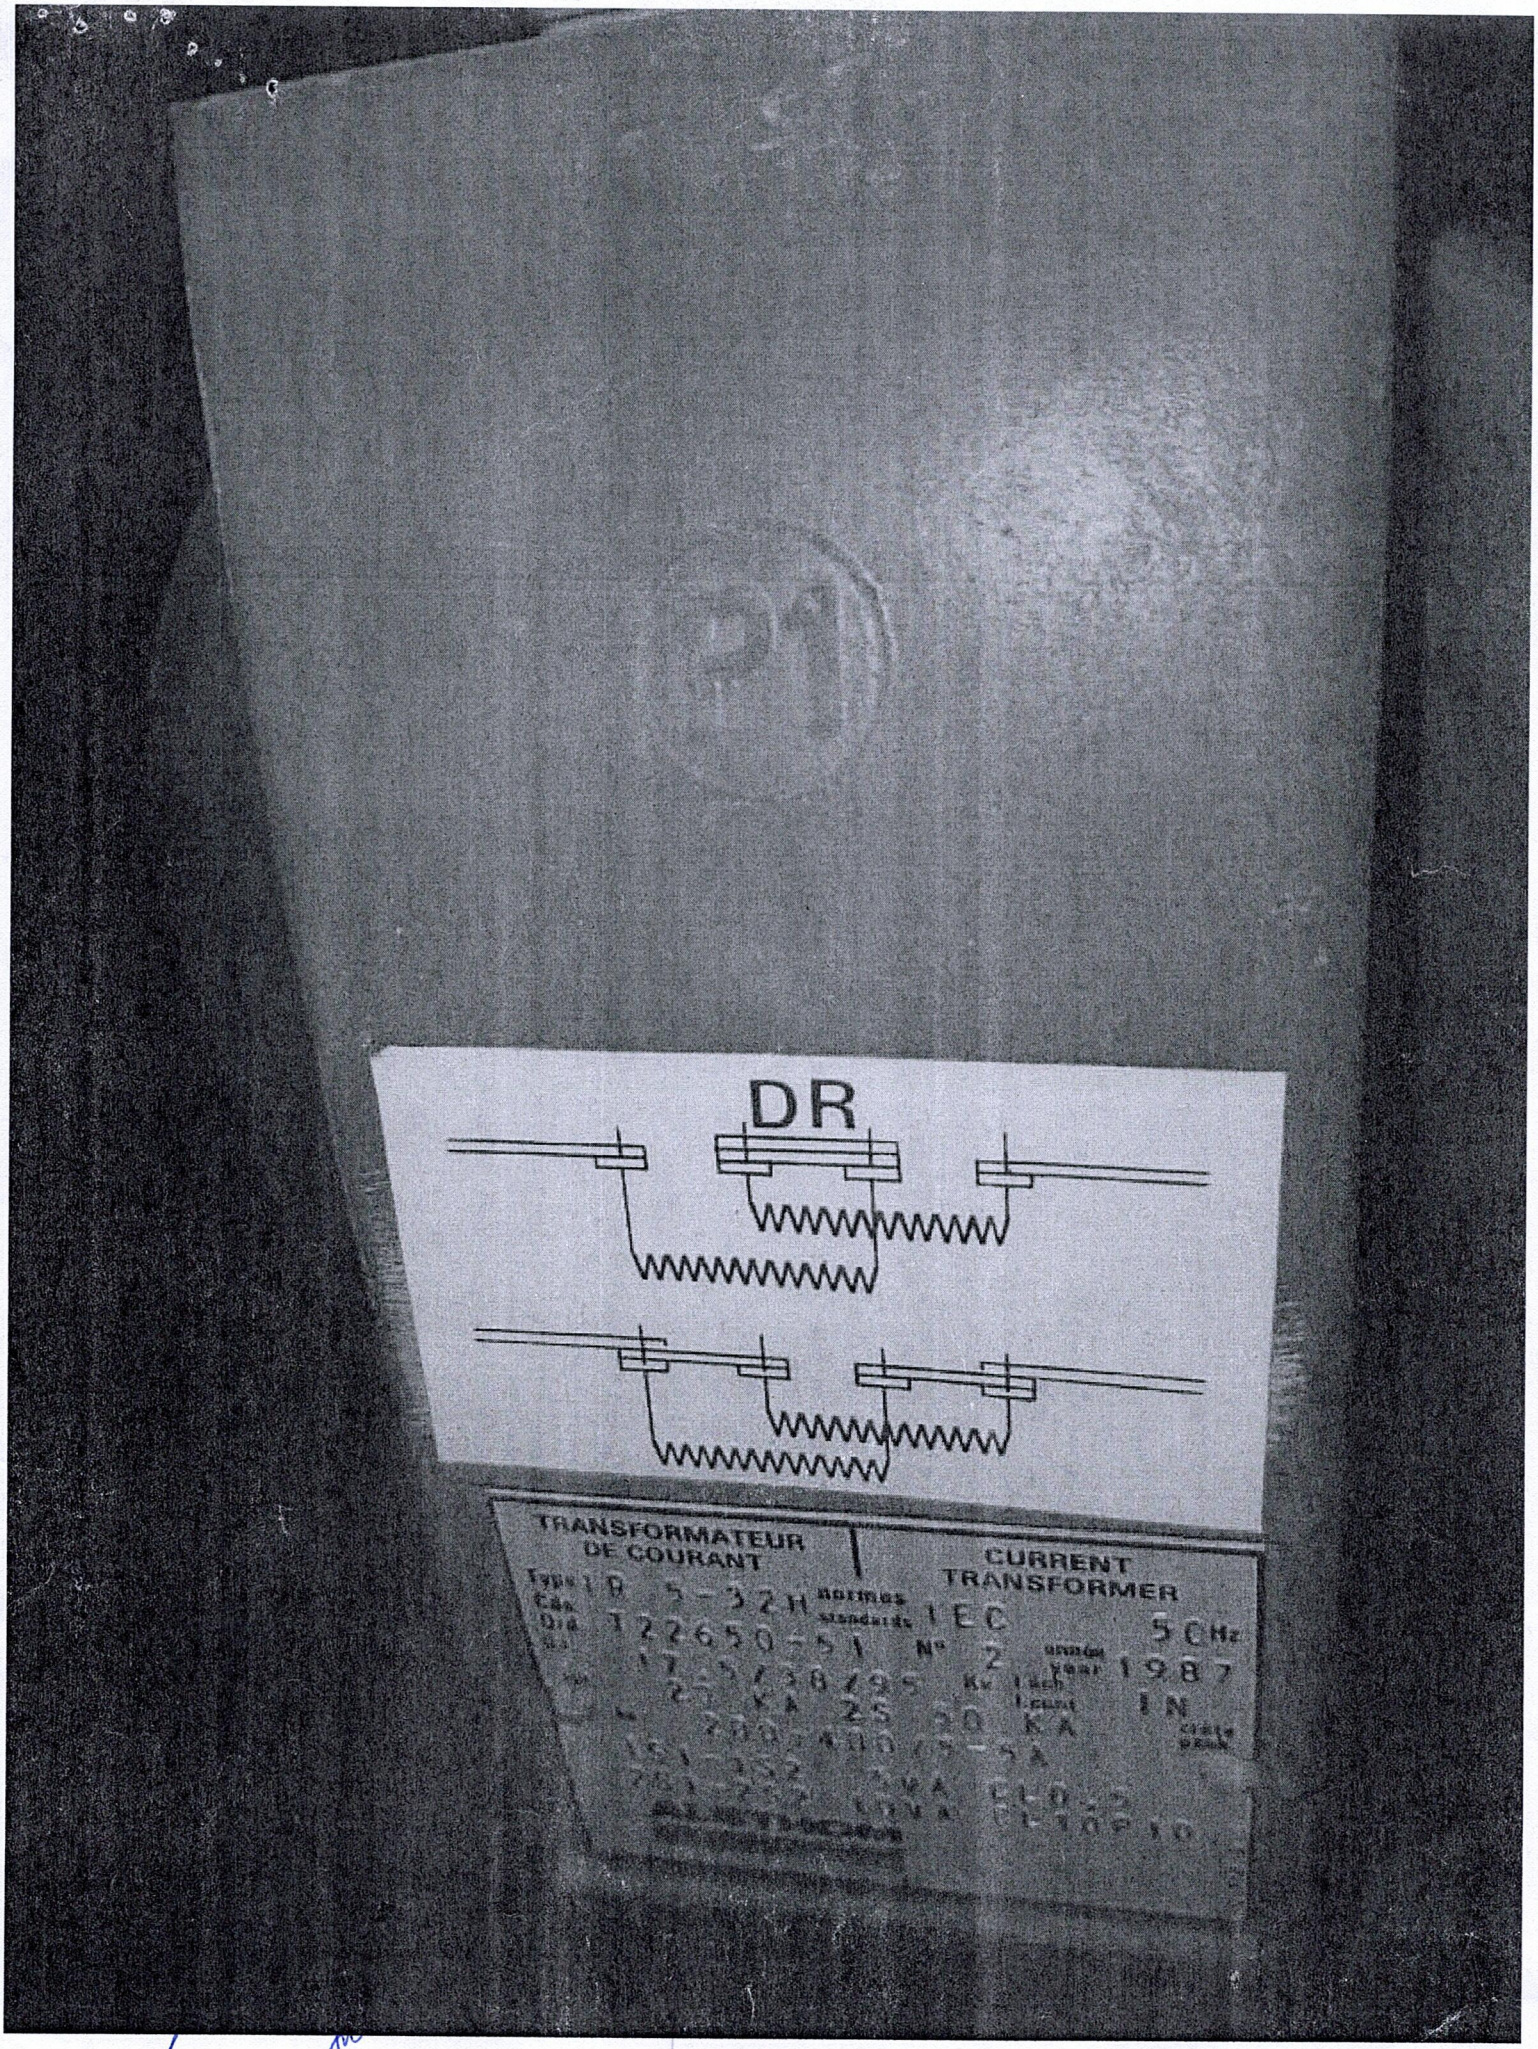
DIRECTEUR DE PRODUCTION

DIRECTEUR CENTRAL DE PRODUCTION ET DE TRANSPORT

DIRECTEUR GENERAL

Groupe SOMELEC DCAMG COURRIER ARRIVÉE N° 9278 Date 3 / 11 / 2026


ALSTOM
TRANSFORMATEUR DE COURANT
I.dyn 62,5 kA
I.th 25 kA 1 S
TYPE NKR 24/2
No 99/31283/00
17,5/ 38/ 95
50
Kn 200 400 200 400
5 5 5 5
1S1-1S2 1S1-1S3 2S1-2S2 2S1-2S3
VA 30 30 30 30
CL 10P10 10P10 0,5 0,5
FS
EXT% 120 120 120 120
1S1 1S2 1S3 2S1 2S2 2S3
P2
C1
C2
P1


DR
TRANSFORMATEUR DE COURANT
CURRENT TRANSFORMER
IEC
50 Hz
1987
1 N
20 KA