


# SOMELEC



ش.م.ك

الشركة الموريتانية للكهرباء

شركة رأسها : 416 590 14 736 شارع بوبكر بن عامر

المقر الرئيسي: هي "سي" رقم 121 شارع بوبكر بن عامر

لكس - نواكشوط - موريتانيا

ص.ب: 355 - هاتف: (00222) 45 25 67 83 / فاكس: (00222) 45 25 39 95

السجل التجاري: رقم 35699 / التعرف المضري: رقم: 30500075

البريد الإلكتروني: somelec@somelec.mr

SOCIÉTÉ MAURITANIENNE D'ELECTRICITÉ  
SOCIÉTÉ AU CAPITAL DE 14 736 416 590 MRU  
Siège social: Ilot "C" - Lot n°121 - Avenue Boubacar Ben Amer  
Ksar - Nouakchott - Mauritanie  
BP: 355 - Tél: (00222) 45 25 67 83 / Fax: (00222) 45 25 39 95  
R.C.: N°35699 / NIF: 30500075  
E-mail: somelec@somelec.mr

Nouakchott, le :

14/01/25

نواكشوط في:

A.....

**Objet : Lettre de Consultation relative à l'acquisition, des pieces de rechange pour le poste HT 225/33kv de la Duale, suivant la DA N° : 024/DT/DCPT/24 du 20/11/2024**

La Société Mauritanienne d'Électricité (SOMELEC) lance une consultation relative à l'acquisition, des pieces de rechange pour le poste HT 225/33kv de la Duale,

A ce titre, nous vous transmettons ci jointes les spécifications techniques du matériel à commander et vous invitons à formuler votre proposition technique et financière conformément aux termes de la présente consultation.

Votre offre doit tenir compte des conditions suivantes :

- 13) Votre offre technique doit comporter les éléments nécessaires permettant de se prononcer sur l'origine du matériel proposé et sa conformité avec les spécifications demandées ;
- 14) Votre offre financière doit avoir une validité de 90 jours, doit être libellée en français, et obligatoirement en :
  - e. CIF rendu Port Nouakchott, si vous êtes un fournisseur étranger
  - f. Hors Taxes Douanières et en Toutes Taxes Comprises, si vous êtes un fournisseur local ;
- 15) Les prix sont fermes et non révisables ;
- 16) Mode de règlement : remise documentaire à vue ou Lettre de Crédit ;
- 17) Le délai de livraison du matériel à commander doit, être obligatoirement précisé ;
- 18) Les deux offres **en deux copies** ainsi constituées doivent être placées dans une enveloppe sur laquelle est mentionné :

Direction Centrale des Approvisionnements et Moyens généraux

Direction des Achats et Approvisionnements

SOCOGIM KSAR, Siège social : Ilot C – Lot n°121-Avenue Boubacar Ben Amer

Nouakchott – Mauritanie – BP 355, Tél : +222 45 25 42 80

**Consultation pour l'acquisition de matériel de la (DA N° 024/DT/DCPT/24 du 20/11/2024)**


Elles doivent être déposées sous peine de rejet au plus tard **le Mardi 28/01/2025 à 12heures TU**, à la Direction Centrale des Approvisionnements et des Moyens Généraux à l'adresse indiquée ci-dessus ou par e-mail à l'adresses suivante : [cal@somelec.mr](mailto:cal@somelec.mr). Toute offre parvenue après cette date et heure sera rejetée

L'ouverture des offres sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister les

Pour toute demande d'information, vous pouvez vous adresser à l'e-mail ci-dessus auquel doit parvenir questions au plus tard cinq jours avant la clôture des réceptions des offres.

Meilleures salutations.

La Directrice Central des Approvisionnements et Moyens Généraux

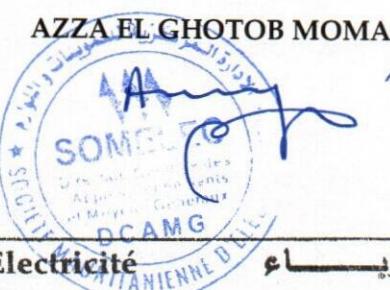

⇒ DATA  
Pititement  
Ay 06/01/2024  
Nouachott, le 20/11/2024  
R. Envoi à la poste

DEMANDE D'APPROVISIONNEMENT N°024 DT\_DCPT 2024

Nature des Travaux: Fourniture des pieces de rechange pour le Poste HT 225/33KV de la Duale

UR  
C.PROJET  
OT

O35

Transformateur de puissance 60/75 MVA : SIEMENS C130371/A06

Item	Code du Fabricant	Désignation	N° de Référence	Quantité
1	63QT	Soupape de sécurité Transformateur	LPRD QUALITROL	2
2	63QC	Soupape de sécurité OLTC	LPRD QUALITROL	2
3	97QC	Relais protection OLTC	RS 2001 MR	2
4	97QT	Relais Buchholz Transformateur	BR100 COMEN	2
5	99QC	Indicateur de niveau OLTC	NFG CEDASPE	2
6	99QT	Indicateur de niveau Transformateur	NFG CEDASPE	1
7	PT100	Sonde de température Huile	DIN ELSI	1
8	M1-M12	Moteur	2CT2805-9EA11	5
9	X11	TC Boite à Borne	SM2-X ETI	1
10	CT1	TC de image thermique	1312/189A-15VA CL 3 ETI	1
11	28T	Thermostat d'huile Transformateur	TDC Automation	1
12	26T	Thermometre à Cadran	AKM34-OTI QUALITROL	1
13	49T1	Image Thermique d'enroulement 33KV	AKM35-WTI QUALITROL	1
14	F1	Disjoncteur 3P,32A/C,6KA	5SY6 332-7 SIEMENS	1
15	F2	Disjoncteur 3P,16A/C,6KA	5SY6 316-7 SIEMENS	1



✓ ✓

16	F3	Disjoncteur Differentiel 1P+N,10A/C, 30mA6KA	5SU1 356-6KK10 SIEMENS	1
17	F4	Disjoncteur 2P,6A/C,6KA	5STY6 206-7 SIEMENS	1
18	F5	Disjoncteur 2P,2A/C,6KA	5STY6 202-7 SIEMENS	1
19	F10	Disjoncteur 2P,2A/C, 10KA FOR DC SUPPLY	5STY5 202-7 SIEMENS	1
20	F1 F10	Contact auxiliaire 1NO+1NC	5ST3 010 SIEMENS	5
21	K1-K2	Contacteur 7,5 KW,16A 127DC +contact auxiliaire 1NO	3RT2018-1BG41 SIEMENS	2
22	K1-K2	Contact auxiliaire 3NO+1NC	3RT2911-1HA31 SIEMENS	2
23	K10-K11	Relais de surveillance de tension 400V AC 3PH	3UG451361BR20 SIEMENS	2
24	Q1-Q12	Disjoncteur pour protection Moteur xx---- xxA+Contact auxil 1NO+1NC	3RV2011-1CA15	12
25	Q1-Q12	Pince d'alimentation	3RV29 25-5AB SIEMENS	2
26	Q1-Q12	3phase busbare	3RV19 15-1DB SIEMENS	1
27	Q1-Q12	3phase busbare	3RV19 15-1CB SIEMENS	2
28	S1	Selecteur 3P,40A	STE8413 SIEMENS	1
29	S2	Selecteur 3P,32A	STE8413 SIEMENS	1
30	S3	Commutateur auto- off-man	TO-5-8270/E MOELLER	1
31	S5	Selecteur pour TC	TO-5-8230/E MOELLER	1
32	SOE1-SOE2	Bouton de demarrage	3SB35 00-OAA41 SIEMENS	2
33	SOE1-SOE2	Contact auxiliaire 1NO	3SB34 00-OC SIEMENS	2
34	SOA1-SOA2	Bouton d'ARRET	3SB35 00-OAA21 SIEMENS	1
35	SOA1-SOA2	Contact auxiliaire 1NC	3SB34 00-OC SIEMENS	1
36	P1	Amperemetre pour TC	RQ72E-AN22D1A400) IME	1
37	C1	Pt100/4---20mA Transducteur	IPAQ -4L INOR	1
38	B1	Thermostat 0----+60°C		2
39	E1	Chauffage 100W 230V AC		3

25/03/2024

Coffret Regleur en Charge: MR

Item	Code du Fabricant	Désignation	N° de Référence	Quantité	
1	B1: E0205500 MR	THERMOSTAT	SR - E 6905 0-60°C 16A	3	
2	74291400 MR	RELAIS DE SURVEILLANCE TENSION	G2UM300VL20 24-300V 1AC/DC 2 X NC/NO	3	
3	74768500 ABB	PROTECTION DIFFÉRENTIELLE ET CONTRE LES SURCHARGES	DS201A-B10/0,01 100-264V 10MA/10A	3	
4	E0183100 Siemens	CONTACTEUR DE MOTEUR	3RA1325 DC 3NO/3NC/2NO	125V	3
5	73269100 Siemens	RELAIS AUXILIAIRE	3RH1353 DC 5NO/3NC	125V	3
6	E0172200 Siemens	CONTACTEUR DE FREINAGE	3RH1344 4NO/4NC	125V DC	6
8	73269100 Siemens	RELAIS AUXILIAIRE	3RH1353 DC 5NO/3NC	125V	3
9	70111502 MR	MOTEUR	GDCO 80-4L 132V DC / 5,2-4,3A 0,4KW	110-	3
10	E0173700 Siemens	DISJONCTEUR DE PROTECTION MOTEUR	3RV1011 4,5-6,3A		3
11	E0174500 Siemens	BOBINE DE DECLENCHEMENT PAR COURANT DE TRAVAI	3RV1902 190V AC/DC 5SEC	70-	3
12	E0174200 Siemens	INTERRUPTEUR DE COURANT AUXILIAIR	3RV1901 AC15 / 220V 0,25A-DC	1INC/1NO / 230V 4A-	3
13	70266502 Hartmann	CONTACT A CAME	H60,H70 / V20 250V 100W 530V, 5A-AC 250V, 3A-DC	24-	3
14	72607301 Hartmann	CONTACT A CAME OPERATIONNEL SUIVANT LE SENS DE MARCHE	H60,H70 / V30 250V 100W 530V, 5A-AC 250V, 3A-DC	24-	12
15	70266502 Hartmann	CONTACT A CAME	H60,H70 / V20 250V 100W 530V, 5A-AC 250V, 3A-DC	24-	3
16	74300300 Hartmann	INTERRUPTEUR DE SIGNALISATION FIN DE COURSE	H60,H70 / V25 250V 100W 530V, 5A-AC 250V, 3A-DC	24-	8
17	72455201 Kraus & Naimer	COMMUTATEUR AUGMENTER/DIMINUER	CG8 D-703P*03 VE21V 690V / 20A		2
18	72455500 Kraus & Naimer	SELECTEUR LOCAL/DISTANCE	CG8 D-704P*01 VE21V 690V / 20A		2



19	70138902 MR	MODULE DE SIGNALISATION DE POSITIONS, RANGEE DE CONTACTS TYPE POTENTIOMETRIQUE	SM-POTI 3 MKDSP 3/2 10,0 OHM 1...35	2
20	70801401 Hartmann	CONTACT VERROUILLAGE COMMANDÉ A MANIVELL	H60,H70 / V27 24- 250V 100W 530V, 5A-AC 250V, 3A-DC	4
21	U5:74289402 MR	CONVERTISSEUR DE MESURE	MR1 MU 260V AC / 48-368V DC 48-	8
22	E0175900 Wago	BORNE	880-901 800V / 25A 0.08-4MM <sup>2</sup>	43
23	E0176000 Wago	BORNE	769-176 32A 0.08-4MM <sup>2</sup>	500V / 8
24	E0176300 Wago	BORNE	880-907 25A 0.08-4MM <sup>2</sup>	800V / 23
25	70353700 Wago	BORNE	261-102 / 24A 0,08-2,5MM <sup>2</sup>	500V / 2 2
26	S61M: 70179101 MR	MODULE MATRICE A DIODES	SM-BCD MKDSP 3/2 SMD4007 1...35 7	3
27	S61P: 73456800 MR	PLATINE SIGNALISATION POSITIONS	SM-1A / 0,5A 1/1	250V / 3

DMT	DT	DCPT	Directeur Général